



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(ООО «СибНИИСтрой»)



«СИБНИИСТРОЙ»



Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия, г. Новосибирск,
ул. Некрасова, 50; тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroyser@inbox.ru


Испытательный центр «Материалов, изделий и веществ»

Свидетельство об аккредитации № СРК RU. ИЦ.0006 от 04.02.2023 г.

Свидетельство № 1070/2014 от 20.11.2014 г. зарегистрирован ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ

 А.В. Пермина
«16» ноября 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ЛИ161123-ЗСИИп от 16.11.2023

Заявка на проведение испытания продукции № б/н от 23.10.2023

(основание для проведения испытаний, номер, дата)

ООО «Производство силикатного кирпича», 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д.16, оф.10, ИНН 2222825856

(наименование, юридический и фактический адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации)

**Камень бетонный стеновой лицевой КСЛ-ПР-250-М200-F100-2300 в количестве 30 шт.
Дата изготовления 18.10.23. Маркировка изготовителя: ООО «ПСК», 206/18-10-23**

(наименование, идентификация образцов испытаний)

Упаковка не нарушена

(описание, состояние образцов испытаний)

25.10.2023

(дата получения объекта испытаний)

Акт отбора образцов № 4 от 23.10.2023

(номер и дата акта отбора образцов)

07.11.2023 – 14.11.2023

(дата начала и окончания испытаний)

ГОСТ 6133-2019 «Камни бетонные стеновые. Технические условия», ГОСТ 12730.1-2020 «Бетоны. Методы определения плотности», ГОСТ Р 58527-2019 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе», ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления», ГОСТ Р 58941-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения», ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости»

(ГОСТ на метод испытаний с полным наименованием)

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.

* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.


* Выпускать протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Нормативный документ	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Камень бетонный стеновой лицевой КСЛ-ПР-250-M200-F100-2300	И-7071-2	07.11.2023 13.11.2023	Дефекты внешнего вида:	ГОСТ 6133-2019	Не более 4 Не более 2 Не более 5 Не более 50 Не более 2	ГОСТ Р 58939-2020 ГОСТ Р 58941-2020	2 0 3 20 0	
			- наибольший размер раковины, мм					
			- высота местного наплыва или глубина впадины, мм					
			- глубина отбитостей бетона на ребре, мм					
			- суммарная длина отбитостей бетона на 1 м длины ребра, мм					
			- число отбитостей и притупленностей углов глубиной до 20 мм, шт.					
			Предельные отклонения номинальных размеров:		± 2 ± 2 ± 3 Не более 2 Не более 2		-1 1 -1 1 1	
			- по длине, мм;					
			- по ширине, мм;					
			- по высоте, мм					
			- Отклонение ребер от прямолинейности и граней от плоскостности, мм;					
			- Отклонение боковых и торцевых граней от перпендикулярности, мм					

Испытатель Бахарева А.Н. А.Н. Бахарева

Ответственный исполнитель Макарова Е.В. Е.В. Макарова

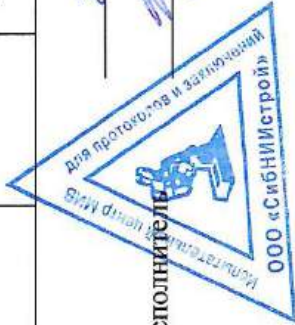

• Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

• Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственности, когда информация по испытанию предоставляется заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.

• Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

• Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Нормативный документ	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Камень бетонный стеновой лицевой КСЛ-ПР-250-M200-F100-2300	И-7071-2	07.11.2023	Средняя плотность, кг/м³	ГОСТ 6133-2019	—	ГОСТ 12730.1- 2020	2298	
		14.11.2023	Прочность при сжатии: - среднее значение для трёх образцов, МПа; - наименьший для одного из трёх камней, МПа		25,0 20,0	ГОСТ Р 58527-2019 п.4	25,6 20,6	
			Морозостойкость: - количество циклов, шт.; - потеря прочности, % - потеря массы, %		Не менее 3 Не более 20 Не более 1	ГОСТ 10060-2012 п.6.2	3 15,8 0,16	Третий усредненный метод F100

Испытатель

А.Н. Бахарева

Ответственный исполнитель

Е.В. Макарова

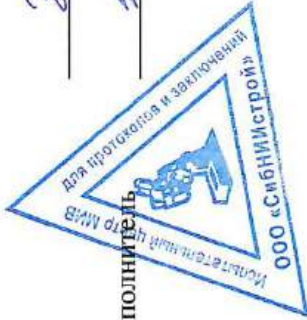

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
 * Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственности, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
 * Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
 * Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.