



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(ООО «СибНИИСтрой»)



«СИБНИИСТРОЙ»



Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия, г. Новосибирск,
ул. Некрасова, 50; тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroyser@inbox.ru

Испытательный центр «Материалов, изделий и веществ»

Свидетельство об аккредитации № CPK RU. ИЦ.0006 от 04.02.2023 г.

Свидетельство № 1070/2014 от 20.11.2014 г. зарегистрирован ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
тел: +7 (383) 361-21-06, e-mail: sibniistroy@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ

А.В. Пермина

«17» января 2024 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ЛИ170124-ЗСИИп от 17.01.2024

Заявка на проведение испытания продукции № 4 от 05.12.2023

(основание для проведения испытаний, номер, дата)

ООО «Производство силикатного кирпича», 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д.16, оф.10, ИНН 2222825856

(наименование, юридический и фактический адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации)

**Силикатный кирпич утолщенный лицевой пустотелый (3 отв.Ø52мм) СУЛПу-М150/F75/1,6
ГОСТ 379-2015 в количестве 25 шт. Дата изготовления 31.10.23. Партия №339. Маркировка
изготовителя: СУЛПу-М150 ООО «ПСК»**

(наименование, идентификация образца испытаний)

Упаковка не нарушена

(описание, состояние образца испытаний)

05.12.2023

(дата получения объекта испытаний)

Акт отбора образцов № 5 от 24.11.2023

(номер и дата акта отбора образцов)

07.12.2023 – 17.01.2024

(дата начала и окончания испытаний)

ГОСТ 379 – 2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия», ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости», ГОСТ Р 58527-2019 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе», ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления», ГОСТ Р 58941-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения»

(ГОСТ на метод испытания с полным наименованием)

Протокол испытаний оформлен на 3-х листах

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.

* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Нормативный документ	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Силикатный кирпич СУЛПу- М150/F75/1,6 ГОСТ 379-2015	И-7102-2	07.12.2023 — 26.12.2023	Дефекты внешнего вида: - отбитости и притупленности углов глубиной от 10 до 15 мм, шт	ГОСТ 379-2015	Не более 1	ГОСТ Р 58939-2020 ГОСТ Р 58941-2020	1	
			- отбитости и притупленности углов глубиной более 15 мм, шт		Не допускаются	0		
			- отбитости и притупленности ребер глубиной от 5 до 10 мм, шт		Не более 1	1		
			- отбитости и притупленности ребер глубиной более 10 мм, шт		Не допускаются	0		
			- шероховатости или срыв грани глубиной, мм		Не более 3	0		
			- трещины протяженностью до 40 мм, шт		Не допускаются	0		
			Предельные отклонения номинальных размеров: - по длине, мм; - по ширине, мм; - по высоте, мм - по параллельности опорных граней, мм;		± 2 ± 2 ± 2 ± 2	1 -1 -1 1		


Испытатель



А.Н. Бахарева



Е.В. Макарова

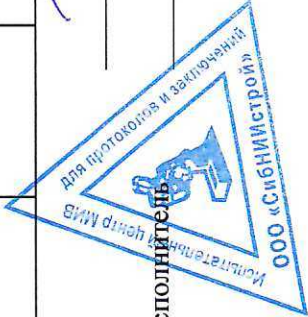

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
 * Испытательный центр(ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
 * Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
 * Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Нормативный документ	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Силикатный кирпич СУЛПу- М150/Е75/1,6 ГОСТ 379-2015	И-7102-2	07.12.2023 — 26.12.2023	Средняя плотность, кг/м³	ГОСТ 379-2015	1401 - 1600	ГОСТ 7025-91 п.5	1590	
			Водопоглощение, %		Не менее 6,0		9,3	
			Прочность при сжатии: - среднее значение для десяти образцов, МПа; - наименьший для одного из 10 кирпичей, МПа		Не менее 15,0		15,0	
			Прочность при изгибе: - среднее значение для пяти образцов, МПа; - наименьший для одного из пяти образцов, МПа		12,0		13,5	
					Не менее 1,5	ГОСТ Р 58527-2019 п.5	1,5	
					1,1		1,4	

Испытатель

А.Н. Бахарева

Ответственный исполнитель

Е.В. Макарова



ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания
 * Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственности, когда информация по испытанию предоставляется заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
 * Если образцы для испытаний предоставляются заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
 * Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.